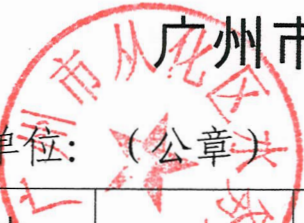


附件 1


 广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 7 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
从化中心城区 污水处理厂	5.00	5.35	250	126	25	12.19	是	/
从化太平镇污 水处理厂	2.00	2.08	420	212	22	14.65	是	/
从化明珠污 水处理厂	1.00	1.02	280	216	25	12.08	是	/
广州市从化水 质净化厂	1.60	1.42	250	104	25	17.76	是	/
从化温泉镇污 水处理厂	1.00	0.83	250	65.9	30	6.45	是	/
从化良口镇污 水处理厂	1.10	0.69	280	70.6	30	9.74	是	/
从化鳌头镇污 水处理厂	1.00	0.90	250	67.0	30	7.75	是	/